

Vale
Paranapanema

DESPACHO

Encaminhar cópia
aos vereadores outros
e aos demais vereadores

1151/2013-GGC-EDEVP
Assis, 22 de maio de 2013.

DATA 04/06/2013

MIGUEL CANIZARES JUNIOR
Presidente

Prezado Senhor:

A Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema – "EDEVP", reportando ao ofício nº 0116-2013, que encaminha o requerimento nº 034/13-SO, do ilustre Edil Ian Francisco Zanirato Salomão, no qual essa Egrégia Casa Legislativa solicita informações referentes às interrupções no fornecimento de energia elétrica no município de Paraguaçu Paulista – SP, para apresentar resposta aos questionamentos:

1. No primeiro trimestre do corrente ano ocorreram 12 (doze) desligamentos no município de Paraguaçu Paulista, sendo que 10 (dez) deles foram oriundos da rede de transmissão de responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – "CTEEP";
2. O sistema de transmissão que atende a região de Paraguaçu Paulista, não apresenta nenhum tipo de sobrecarga ou deficit energético, mas tem apresentado uma quantidade de falhas muito acima do que a distribuidora entende ser aceitável;
3. Não se aplica;
4. Em busca de uma solução para o problema, a EDEVP esteve em Jundiaí na sede operacional da CTEEP, no dia 17/03/2013, em uma reunião entre as empresas com vistas a tratar dos problemas de confiabilidade desse sistema e traçar as ações necessárias para mitigar esses desligamentos no sistema de transmissão da região. Dentre as soluções estudadas estão a repotencialização da rede de transmissão de responsabilidade da CTEEP e a construção da subestação rebaixadora de 230/88 kV, no município de Paraguaçu Paulista, sendo que essa última já foi aprovada e licitada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

Não obstantes as interrupções provenientes da supridora de energia CTEEP, a EDEVP realiza de maneira constante investimentos que minimizam os impactos dessa natureza no sistema de distribuição de energia, tais como substituição de cruzetas de madeiras por de concreto e poliméricos; substituição de condutores nus por rede isolada compacta; poda preventiva de árvores, manutenção em subestações de força, entre outras.

A EDEVP busca incessantemente realizar investimentos para assegurar serviços com qualidade cada vez maior, com o objetivo de superar as metas dos indicadores de qualidade definidos pelo órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Dentre os indicadores de qualidade no fornecimento de energia elétrica destacamos o DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora), que representa o tempo médio que cada consumidor ficou sem energia durante 1 (um) ano e o FEC (frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora), que representa a quantidade média de desligamentos por consumidor em 1 (um) ano, instituídos e fiscalizados pela ANEEL.

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora

16.447

Rodovia SP 425, Km 455

Ref 79015-976 Presidente Prudente SP


Cap

Tel 18 3902 3500

Fax 18 3902 3507

Continuação 1151/2013-GGC-EDEVP – Fls 02.


No município de Paraguaçu Paulista o índice de DEC do 1.º trimestre 2013, apurado pela EDEVP, atingiu 2,06 horas, sendo que o limite máximo estabelecido pela ANEEL é de 8,40 horas. Em relação ao FEC do mesmo período, apurou-se o índice de 1,63 interrupções, para o limite ANEEL de 10,20 interrupções, conforme melhor apresentado no gráfico a seguir:

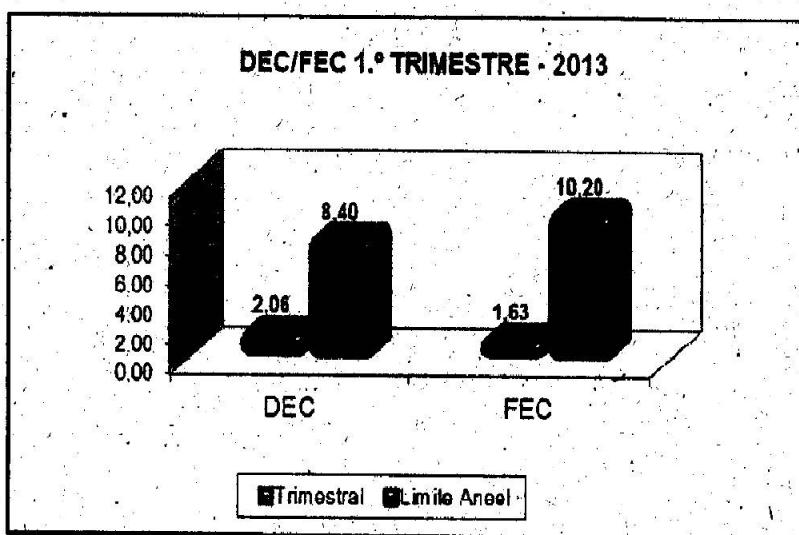

Tais estatísticas demonstram que as ações e investimentos realizados pela concessionária nas redes de distribuição apresentaram resultados satisfatórios em relação aos limites estabelecidos pela ANEEL.

Contando com a devida compreensão, peculiar desta r. Casa de Leis, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

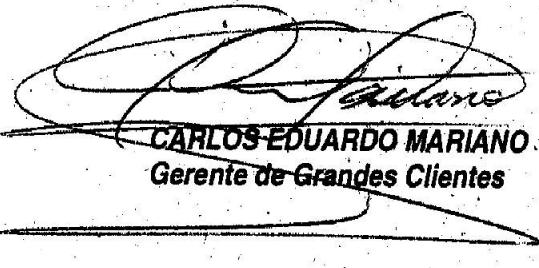
CARLOS EDUARDO MARIANO
Gerente de Grandes Clientes

Ilustríssimo Senhor
MIGUEL CANIZARES JUNIOR
Presidente da Câmara
Paraguaçu Paulista - SP

mhcs/Hm - 20200.000942/2013 -00200.0849/2013